

水質検査結果書


福環保協発第 W1900157 号

No. 1/2

勝山市長 山岸 正裕

様

厚生労働省環境水質検査機関(193号)

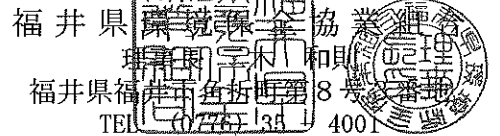

2019年 5月 29日 発行

福井県福井市角折西第8号

TEL (0776) 35 4001

FAX (0776) 35 - 2140

採取年月日及び時刻	2019年 5月 9日 8時 45分	気温 19.0℃ 水温 13.0℃
採 水 地 点	立川配水区	天 候 前日 当日 - 晴
	-	
採 水 者	勝田 雄一	
検 体 の 種 別	上水道	残 留 塩 素 0.1mg/L

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	定 量 下 限 値	検 査 方 法
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	-	告示別表第2
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/L	0.04 mg/L以下	0.004	告示別表第13
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第12
塩素酸	0.06 未満 mg/L	0.6 mg/L以下	0.06	告示別表第16の2
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	告示別表第17
クロロホルム	0.001 未満 mg/L	0.06 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17
ジプロモクロロメタン	0.001 未満 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
臭素酸	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第18
総トリハロメタン	0.001 未満 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17
プロモジクロロメタン	0.001 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.001	告示別表第15
プロモホルム	0.001 未満 mg/L	0.09 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/L	0.08 mg/L以下	0.008	告示別表第19
亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/L	1.0 mg/L以下	0.01	告示別表第6
アルミニウム及びその化合物	0.02 未満 mg/L	0.2 mg/L以下	0.02	告示別表第6
鉄及びその化合物	0.02 mg/L	0.3 mg/L以下	0.01	告示別表第6
銅及びその化合物	0.008 mg/L	1.0 mg/L以下	0.005	告示別表第6
マンガン及びその化合物	0.005 未満 mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	告示別表第6
塩化物イオン	7.6 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素 (TOC))	0.3 未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値	6.7 (20℃)	5.8以上8.6以下	-	告示別表第31

判 定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。		
検 査 期 間	2019年5月9日 ~ 2019年5月27日		
検 査 機 関	福井県環境保全協業組合	理化学的検査区分責任者	山 本 友 紀
水質検査部門管理者	松 永 順 昭	生物学的検査区分責任者	浅 川 さ ゆ り
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

