

水質検査結果書

福環保協発第 W1901068 号

勝山市長 山岸 正裕

様

2019年 11月 29日 発行


No. 1/2
厚生労働省環境水質検査機関(193号)

福井県 環境保全協業組合

福井県福井市色折町第8号

TEL (0776) 35 4001

FAX (0776) 35 - 2140

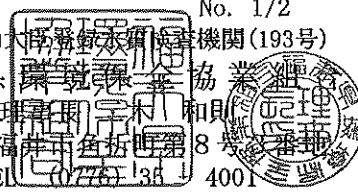

採取年月日及び時刻	2019年 11月 13日 13時 40分	気温 19.0℃ 水温 17.5℃
採水地点	雁ヶ原配水区	天候 前日 当日 — 晴
採水者	勝田 雄一	
検体の種別	上水道	残留塩素 0.2mg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	—	告示別表第2
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/L	0.04 mg/L以下	0.004	告示別表第13
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/L	10 mg/L以下	0.02	告示別表第13
塩素酸	0.11 mg/L	0.6 mg/L以下	0.06	告示別表第16の2
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	告示別表第17の2
クロロホルム	0.001 未満 mg/L	0.06 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17の2
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
臭素酸	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第18
総トリハロメタン	0.003 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17の2
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L	0.03 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ブロモホルム	0.001 未満 mg/L	0.09 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/L	0.08 mg/L以下	0.008	告示別表第19
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	1.0 mg/L以下	0.01	告示別表第6
アルミニウム及びその化合物	0.02 未満 mg/L	0.2 mg/L以下	0.02	告示別表第6
鉄及びその化合物	0.01 未満 mg/L	0.3 mg/L以下	0.01	告示別表第6
銅及びその化合物	0.005 未満 mg/L	1.0 mg/L以下	0.005	告示別表第6
マンガン及びその化合物	0.005 未満 mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	告示別表第6
塩化物イオン	5.0 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素(TOC))	0.3 未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。		
検査期間	2019年11月13日 ~ 2019年11月26日		
検査機関	福井県環境保全協業組合	理化学的検査区分責任者	山本 友紀
水質検査部門管理者	松永 順昭	生物学的検査区分責任者	浅川 さゆり
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

