


水質検査結果書

福環保協発第 W1700107 号

勝山市長 山岸 正裕 様

平成 29年 5月 31日 発行

No. 1/2
 厚生労働省環境水質検査機関(193号)
 福井県 環境保全協業組合
 福井県福井市折原第8号
 TEL (0776) 35 4001
 FAX (0776) 35 - 2140

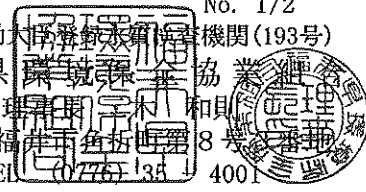

採取年月日及び時刻	平成 29年 5月 10日 9時 10分	気温 17.9℃ 水温 15.1℃
採 水 地 点	立川配水区	天候 前日 当日 - 雨
	-	
採 水 者	高間 幸範	
検 体 の 種 別	上水道	残留塩素 0.1mg/L

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	定量下限値	検 査 方 法
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	-	告示別表第2
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/L	0.04 mg/L以下	0.004	告示別表第13
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第12
塩素酸	0.06 未満 mg/L	0.6 mg/L以下	0.06	告示別表第16の2
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	告示別表第17
クロロホルム	0.001 未満 mg/L	0.06 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17
ジブromクロロメタン	0.001 未満 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
臭素酸	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第18
総トリハロメタン	0.001 未満 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17
ブromジクロロメタン	0.001 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ブromホルム	0.001 未満 mg/L	0.09 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/L	0.08 mg/L以下	0.008	告示別表第19
亜鉛及びその化合物	0.01 未満 mg/L	1.0 mg/L以下	0.01	告示別表第3
アルミニウム及びその化合物	0.02 未満 mg/L	0.2 mg/L以下	0.02	告示別表第3
鉄及びその化合物	0.04 mg/L	0.3 mg/L以下	0.01	告示別表第3
銅及びその化合物	0.005 mg/L	1.0 mg/L以下	0.005	告示別表第3
マンガン及びその化合物	0.005 未満 mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	告示別表第3
塩化物イオン	7.5 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素 (TOC))	0.3 未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値	6.9 (20℃)	5.8以上8.6以下	-	告示別表第31

判 定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。		
検 査 期 間	平成29年5月10日 ~ 平成29年5月26日		
検 査 機 関	福井県環境保全協業組合	理化学的検査区分責任者	山本 友紀
水質検査部門管理者	玉村 英治	生物学的検査区分責任者	浅川 さゆり
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

